



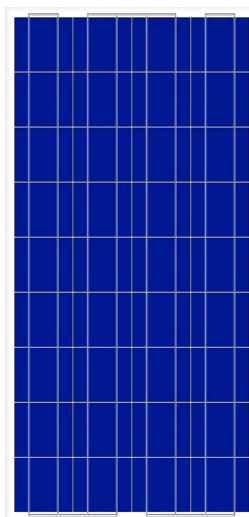


AURINKOPANEELIT

Sarja	LASIA/LASIA	Viite	SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-36	Tyyppi	MONIKITEINEN
ESITTELY					

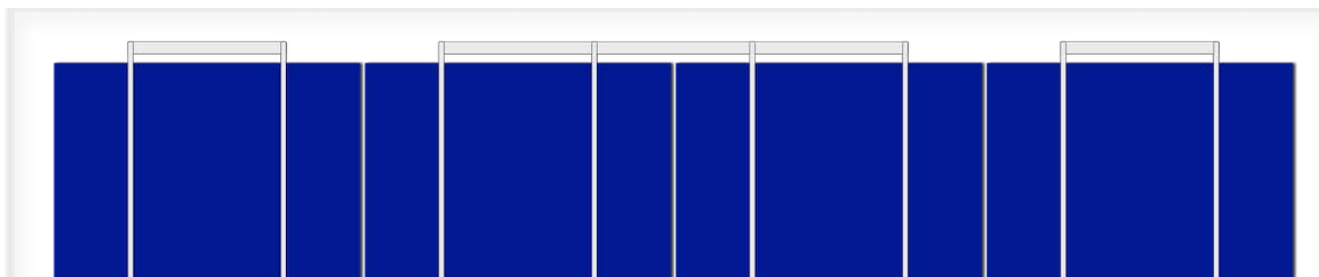

- MATERIAALEJA** Solar Innova käyttää uusinta materiaaleja valmistaa aurinkopanee.
- KÄYTTÄÄ** Meidän moduulit ovat ihanteellisia tahansa sovellus, joka käyttää valosähköinen vaikutus kuin puhtaana energialähteenä, koska sen minimaalinen kemiallisen saastumisen eikä meluhaittoja.
- ETU** Edessä moduuli sisältää karkaistua aurinko lasi:
 Korkea transmissiviteetti.
 Matala heijastavuus.
 Alhainen rautapitoisuus.
- AURINKOKENNOT** Paneelit on valmistettu erittäin puhtaasta monikiteisiä piistä ns Czochralski menetelmällä (CZ). Menetelmän hyöty on aurinkokennon hyötysuhteen kasvu, sillä yhdenmukainen kiderakenne vähentää rekombinaatiota.
- Jokainen kenno on erikseen mitattu ja sovitettu paneeliin.
- Sen suorituskyky on erinomainen koko valonspektrin alueella, erityisen korkeilla saannoilla heikossa valaistuksessa tai pilvisyydestä suoraan auringonvaloon (haja säteily).
- KAPSELOINTI** Kennomatriisin ympäröi molemmin puolin:
 EVA (Etyleeni-Vinyyli Asetaatti).
 POE (Polyolefiini).
 PVB (Polivinyylibutiraali).
- TAUSTAKERROS** Moduulin takana on karkaistua lasi, joka tarjoaa täydellisen suojan ja tiivisteet ympäristötekijöitä ja sähköeristystä vastaan.
- KYTKENTÄRASIA** Kytchentäkotelo on kestävä muovia. Pölytiivis ja suojattu vesisuihkulta joka suunnalta -luokitus IP67. Kytchentärasia sisältää ohitusdiodeita (by-pass).
- Nämä moduulit on varustettu symmetrisiä kaapeleita pituus, joiden halkaisija kupari jakso on 4 mm ja erittäin alhainen kosketusvastus, tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman vähän häviötä, johdosta jännitehäviö.
- SUORITUSKYKY** Paneelin maksimi suorituskyky ja toiminta on parhaimmillaan suorassa auringon paisteessa. Nämä aurinkopaneelit on suunniteltu erityisesti teollisuus- ja asuinrakennusasennuksiin. Paneeleita käytetään myös teollisuudessa ja erityisissä turva-alan sovelluksissa.
- LAADUNVALVONTA** Meillä laadunvalvonta jaettu kolmeen elementtejä:
 Säännölliset tarkastukset avulla voimme taata laadun raaka-aineen.
 Laadunvalvonta on prosessi meidän valmistusmenetelmien.
 Laadunvalvonta valmiiden tuotteiden, käymme läpi tarkastukset ja testit, luotettavuuden ja suorituskyvyn.
- TAKUU** Tuotantomme tapahtuu seuraavien laatustandardien mukaan:
 ISO 9001, koskien laatujohtamisjärjestelmä.
 ISO 14001, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän.
 OHSAS 18001, koskien terveys ja työturvallisuus.
- SERTIFIKAATIT** Paneelien laatu on tutkittu ja tunnustettu useissa kansainvälisissä tutkimuslaboratorioissa. Paneelit täyttävät myös seuraavat laatu ja turvallisuus standardit.

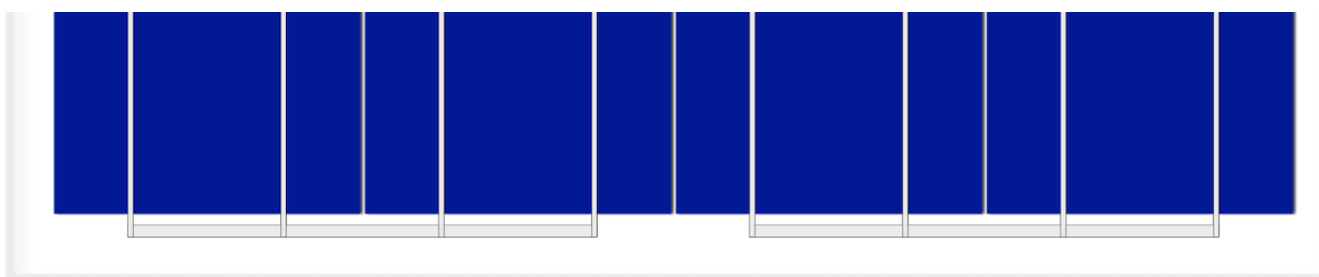

VALMISTAJA



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278
 Paseo de los Molinos, 12
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767
 E: info@solarinnova.net
 W: www.solarinnova.net



AURINKOPANEELIT

Sarja LASIA/LASIA Viite SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-36 Tyyppi MONIKITEINEN

AURINKOKENNOT

Tyyppi	Monofacial	mc-Si	LÄMPÖTILAKERROIN			
MEKAANISET OMINAISUUDET			LÄMPÖTILAKERROIN			
Koko	mm	125 x 125 ±0,5	Tk Jännite	%/K	-0,36	
Paksuus	µm	210 ±20	Tk Virta	%/K	0,07	
Etuosa	-	Si3N4 heijastuksenestopinnoite	Tk Teho	%/K	-0,38	
Takaisin	+	Alumiininen (Al-BSF)				

AURINKOPANEELIT
SÄHKÖISET OMINAISUUDET

STC-EHDOT							
Maksimiteho	[Pmpp]	Wp	100	105	110	115	±3% (*)
Teho valinta	[Pmpp]	Wp	0/+5				
Jännite maksimiteholla	[Vmpp]	V	18,18	18,72	19,26	19,80	IEC 60904-1
Virta maksimiteholla	[Impp]	A	5,52	5,61	5,70	5,79	IEC 60904-3
Tyhjäkäyntijännite	[Voc]	V	22,11	22,75	23,37	23,94	±3% (*)
Oikosulkuvirta	[Isc]	A	5,78	5,92	6,03	6,13	±4% (*)
Järjestelmän maksimijännite	[Vsyst]	V	1500 / 1000		IEC / UL		
Ohitusdiodi	[Icf]	A	15				
Hyötysuhde	[ηm]	%	15,52	16,24	16,98	17,73	
Täyttökerroin	[FF]	%	78,48	78,00	77,94	78,15	
STC (Testausolosuhteet):			Säteilyvoimakkuus: 1000 W/m ² + Kennon lämpötila: 25° C + Ilmamassa: 1,5 * (LID huomioon ottaen sertifiointiviranomaisen tehoalue)				

NMOT-EHDOT

Maksimiteho	[Pmpp]	Wp	74	77	81	84	IEC 61215
Jännite maksimiteholla	[Vmpp]	V	16,55	17,04	17,54	18,03	
Virta maksimiteholla	[Impp]	A	4,48	4,56	4,63	4,70	
Tyhjäkäyntijännite	[Voc]	V	20,21	20,79	21,36	21,89	
Oikosulkuvirta	[Isc]	A	4,69	4,80	4,89	4,97	
NMOT (Aurinkopaneel Nimellinen Toimintalämpötila):			Säteilyvoimakkuus: 800 W/m ² + Ilma lämpötila: 20° C + Ilmamassa: 1.5 + Tuulen nopeus: 1 m/s				

MEKAANISET OMINAISUUDET

PANEELIT	LEVEYS (X)	KORKEUS (Y)	ALUE
Koko	541	1195	0,65 m ²
KENNOT			
Koko	125,00	125,00	0,02 m ²
Määrä	4	9	0,56 m ²

OSAT

MATERIAALIT	MÄÄRÄ	PAKSUUS (Z)	KUVAUS	TIHEYS	KOKONAISPAINO
Lasia-1	1 kpl	2,5 mm	Karkaistua	6,33 kg/m ²	4,09 kg
Kapselointi	1 kpl	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m ²	0,26 kg
Busbars	5 kpl	0,2 mm	CuSn6	0,10 kg/m ²	0,06 kg
Aurinkokennot	36 kpl	0,21 mm	mc-Si	0,50 kg/m ²	0,28 kg
Kapselointi	1 kpl	0,38 mm	EVA	0,40 kg/m ²	0,26 kg
Lasia-2	1 kpl	2,5 mm	Karkaistua	6,33 kg/m ²	4,09 kg
KytKentärasia	1 kpl	10 mm	Monopolar	0,10 kg/m ²	0,10 kg
Ohitusdiodi (ohittaa)	4 kpl			0,01 kg/m ²	0,02 kg
Kaapeli (+/-)	2 kpl	4 mm ²	900 mm	0,10 kg/m ²	0,20 kg
Liittimet	2 kpl	MC4-T4 type	PVC-IP67	0,05 kg/m ²	0,10 kg
YHTEENSÄ		6,17 mm		14,64 kg/m²	9,46 kg

LÄMPÖTILAOMINAISSUDET

LÄMPÖTILAKERROIN	MONIKITEINEN
Oikosulkuvirta lämpötilakerroin	α [Isc] 0,0825 %/° C
Tyhjäkäyntijännite lämpötilakerroin	β [Voc] -0,4049 %/° C
Maksimiteho lämpötilakerroin	γ [Pmpp] -0,4336 %/° C
Maksimiteho sähkövirta lämpötilakerroin	[Impp] 0,1000 %/° C
Maksimiteho tehojännite lämpötilakerroin	[Vmpp] -0,3800 %/° C
Aurinkopaneel Nimellinen Toimintalämpötila	[NMOT] + 47 ± 2 ° C

TOLERANSSIT

Käyttölämpötila	- 40 / + 85 °C	Lasin ulottuvuus	< ± 2,5 mm	EN 12543-5
Dielectrinen jänniteen kestävyys	3000 V	Lasin symmetriatoleranssi	< ± 3 mm	EN 12543-5
Suhteellinen kosteus	0 / 100 %	Solun yksittäisen merkkijonon	< ± 1 mm	EN 12543-6
Tuulikuorma	2400 Pa	Suurin rakekestävyys	Ø 35 97 m/s	IEC 61215
Mekaaninen kantavuus	5400 Pa	Vastus	≥ 100 Ω	IEC 61215
Maan johtavuus	≤ 0.1 Ω			

LUOKITUKSET

Hakemus	A Luokka	IEC 61730	Saastuminen	Aste	1	IEC 61730
Sähkösuojaus	II Luokka	IEC 61140 IEC 61730	Materiaali	Ryhmä	I	IEC 61730
Paloluokka	A Luokka	ANSI/UL 790 IEC 61730	Turvallisuus	Tekijä	1.5	IEC 61730



AURINKOPANEELIT

Sarja LASIA/LASIA Viite SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-36 Tyyppi MONIKITEINEN


PIIRUSTUS

PANEELIT


Asento Etuosa - Takaosa ■ Reunus - Akseli (X) ■ Akseli (Y) -

KYTKENTÄRASIA

ETUOSA

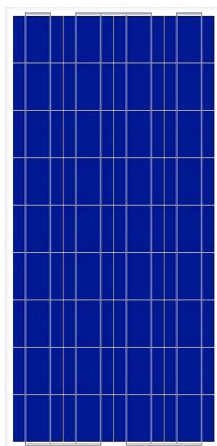

TAKAISEN

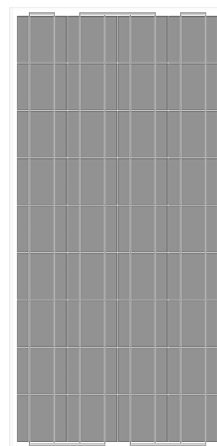

LEVEYS (X) 541 mm


KORKEUS (Y) 1195 mm

SUORITUSKYKY

KENNOT


LÄMPÖTILA

Lämpötila riippuen Isc, Voc ja Pmax

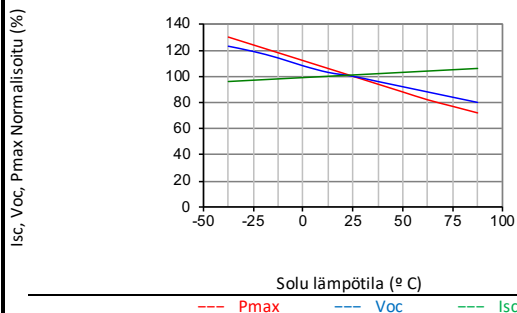

IRRADIANSSI


Irradianssi riippuen Isc, Voc ja Pmax
(solu lämpötila: 25° C)

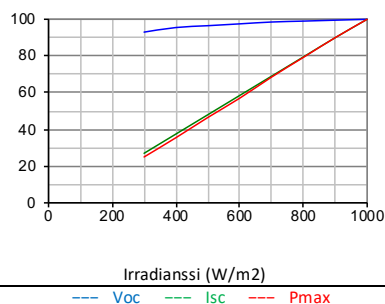


PANEELIT

LÄMPÖTILA

Sähköiset Suorituskyky
(solu lämpötila: 25° C)

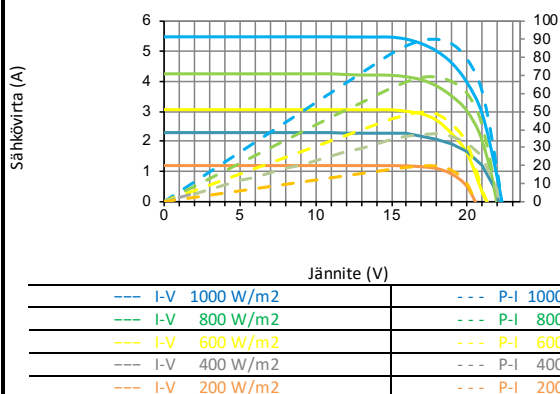

IV-IRRADIANSSI

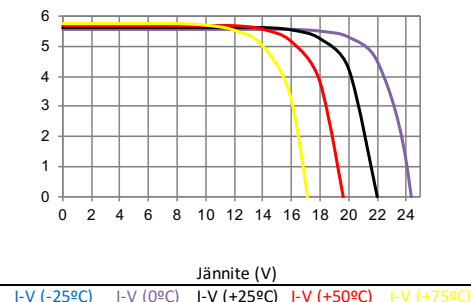

AURINKOSIMULAATTORIN

Luokka AAA IEC 60904-9 Virta mittausepävarmuus on sisällä ± 3 %

MITTAUSTEN

STC-EHDOT

Säteilyvoimakkuus 1000 W/m²
 Kennon lämpötila 25 °C
 Ilmamassa 1,5

IEC 60904-1
 IEC 60904-3
 ASTM G173
 ASTM 1036

NMOT-EHDOT

Säteilyvoimakkuus 800 W/m²
 Ilma lämpötila 20 °C
 Ilmamassa 1,5
 Tuulen nopeus 1 m/s

IEC 61215
 ASTM G173-03

VALMISTAJA



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.

N.I.F.: ESB-54.627.278

Paseo de los Molinos, 12

03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767

E: info@solarinnova.net

W: www.solarinnova.net




AURINKOPANEELIT

Sarja LASIA/LASIA Viite SI-ESF-M-BIPV-GG-P125-36 Tyyppi MONIKITEINEN

STANDARD TAKUUT

LINEARIN TOIMINNAN TAKUU

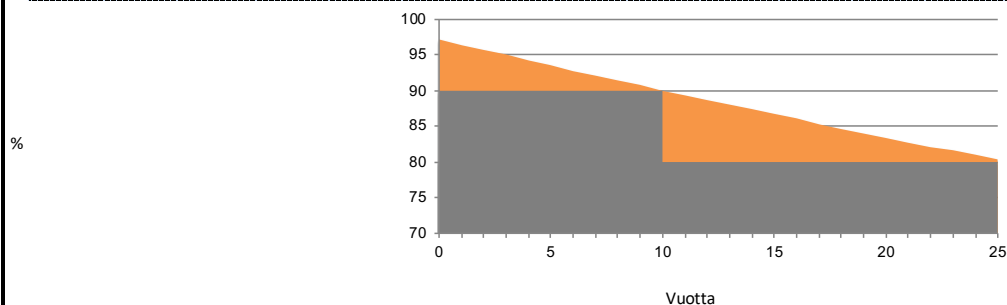

Valmistusvirheet	12 vuotta.			
Suorituskyky	90 %	nimellistehosta jälkeen	12	vuoden toiminnan,
	80 %	nimellistehosta jälkeen	25	vuoden toiminnan.
Elinikä	> 30 vuotta.			

YMPÄRISTÖTIEDOT

Aurinkoajan huippu	6 päivä		kWh	Kivihilli	Bensiini/Kaasu	Yhdistetty
Keskimääräinen säteilyvoimakkuus	1000 W/ m2			1	0,961	0,828
Tuotettu energia	0,60 kWh/ päivä	Välttää	päivä	0,58	0,50	0,22 kg/CO2
	18 kWh/ kuukausi	päästöt	kuukausi	17,36	14,96	6,72 kg/CO2
	220 kWh/ vuosi	CO2	vuosi	211,20	181,97	81,76 kg/CO2

SERTIFIKAATIT

ISO 9001	Laadunhallintajärjestelmät.
ISO 14001	Ympäristöjärjestelmät.
OHSAS 18001	Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät.
CE	Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta.
FI-EN IEC 61215	Maanpäälliset valokennomoduulit - Suunnittelukelpoisuus ja tyyppihyväksyntä.
FI-EN IEC 61730-1	Aurinkosähkömoduulin turvallisuuskelpoisuus - Osa 1: Rakentamista koskevat vaatimukset.
FI-EN IEC 61730-2	Aurinkosähkömoduulin turvallisuuskelpoisuus - Osa 2: Vaatimukset testaukselle.
FI-EN IEC 61701	Aurinkosähkömoduulin - Sumutuskorroosiotesti.
FI-EN IEC 62716	Aurinkosähkömoduulin - Ammoniakin korroosiotestaus.
FI-EN IEC 62790	Aurinkosähkömoduulin liitännät - Turvallisuusvaatimukset ja testit.
FI-EN IEC 62804-1	Aurinkosähkömoduulin - Testausmenetelmät potentiaalisen hajoamisen havaitsemiseksi. Osa 1: Kiteinen pii.
FI-EN IEC 62852	Liitännät DC-sovellukseen aurinkosähköjärjestelmissä - Turvallisuusvaatimukset ja testi.
UL 1703	Vakio liitteessä aurinkosähkömoduulissa ja paneeleissa.



PAKKAAMINEN

KONTTI 20			KONTTI 40' HQ		
PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1 Aurinkosähkömoduulin - Kuljetuskoe - Osa 1: Moduulipakettien kuljetus ja kuljetus.

VIENTITIEDOT

HS-koodi 85414020 TARIC-koodi 8541409021

HUOMAUTUKSET

ILMOITUS

Pid.t.mme oikeuden spesifikaation muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää vaatimukset EN 50380:2018.